















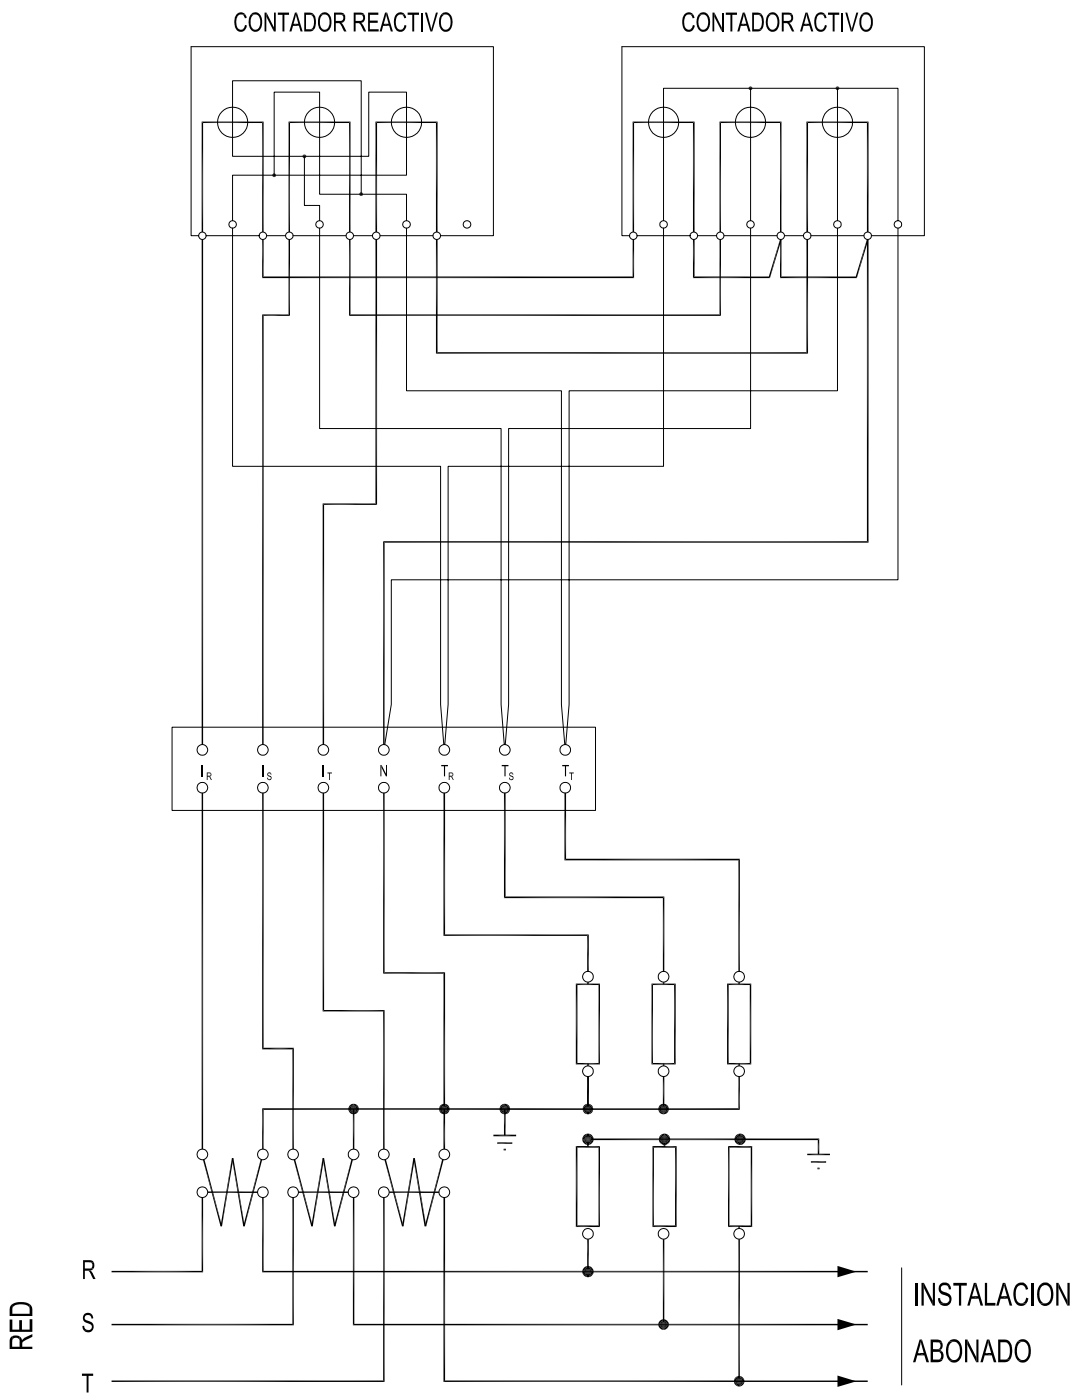


SSAT  400A,I 24kV,INT	SECCIONADOR
SSAT+SPT  200A,III 24kV,EXT	SECCIONADOR TRIPOLAR CON PUESTA A TIERRA
SSFAT  200A,24kV 3x25A.	CORTACIRCUITO DE EXPULSION, CUT-OUT
SBFAT  200A,I 24kV,INT 3x16A.	BASE-PORTAFUSIBLE
SIABA  400A. 24kV. 500MVA.	INTERRUPTOR AUTOMATICO EN BANO DE ACEITE
SISAT  400A,III 24kV,INT	INTERRUPTOR-SECCIONADOR (RUPTOR)
SRF  200A,III 24kV,INT 3x15A. 3x50A.	RUPTOFUSIBLE
SPT 	SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA


	Fecha	Nombre	Firmas	
Dibujado				
Comprobado				
Segun normas		UNE-DIN		
Escala	<b>SIMBOLOS ELECTRICOS DE ALTA TENSION I</b>			N° 1
				Sustituye a:
				Sustituido por:

SAU  10kA,EXT 20kV.	AUTOVALVULA	
SEX1 SEX2 	EXPLOSOR O DESCARGADOR	
SPEI  200A,24kV	PASAMURO EXTERIOR-INTERIOR	
SPII  400A,36kV	PASAMURO INTERIOR-INTERIOR	
STRAFO  250kVA 15-20kV. 230/400V.	TRANSFORMADOR DE POTENCIA	
SBTE  12/20kV,EXT 3(1x240)Al.	TERMINAL EXTERIOR	
SBTI  12/20kV,INT 3(1x240)Al.	TERMINAL INTERIOR	
SEMAT  10/5A,24kV 15VA 22000/√3/110/√3V 50VA	EQUIPO DE MEDIDA A.T.	


	Fecha	Nombre	Firmas	
Dibujado				
Comprobado				
Segun normas		UNE-DIN		
Escala	<b>SIMBOLOS ELECTRICOS DE ALTA TENSION II</b>			N° 2 Sustituye a: Sustituido por:




	Fecha	Nombre	Firmas	
Dibujado				
Comprobado				
Segun normas		UNE-DIN		
Escala	CONEXIONADO DE EQUIPO MEDIDA EN ALTA TENSION			N° 3
				Sustituye a:
				Sustituido por:

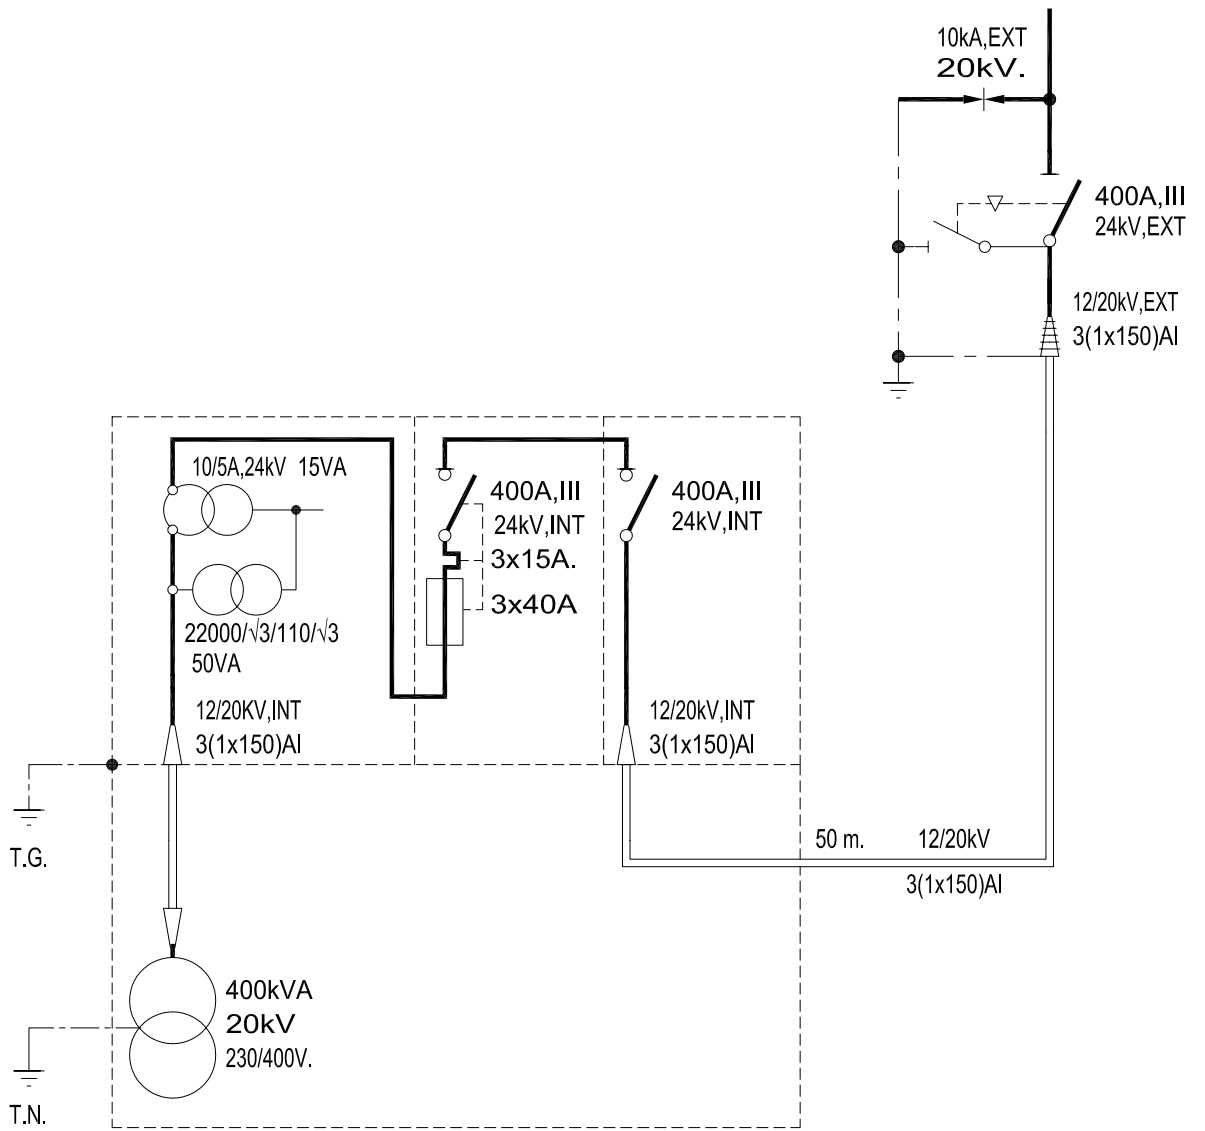


	Fecha	Nombre	Firmas			
Dibujado						
Comprobado						
Segun normas		UNE-DIN				
Escala	<b>ESQUEMA UNIFILAR DE CT CUBIERTO I</b>			<b>N° 4</b>		
				Sustituye a:		
				Sustituido por:		

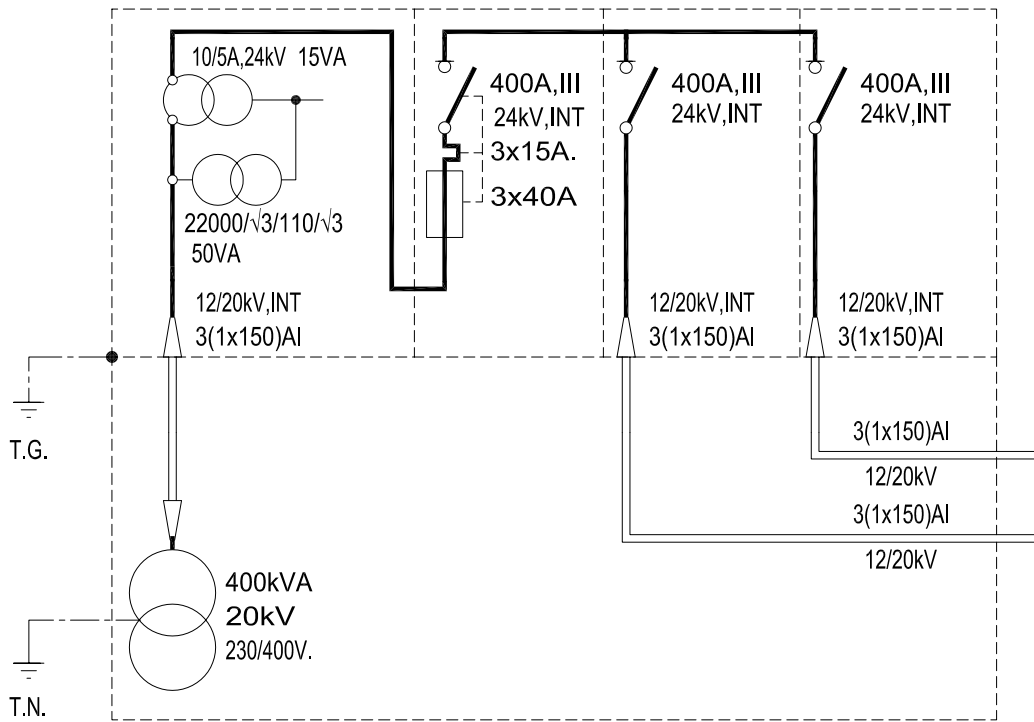


	Fecha	Nombre	Firmas		
Dibujado					
Comprobado					
Segun normas		UNE-DIN			
Escala	<b>ESQUEMA UNIFILAR DE CT CUBIERTO II</b>			<b>N° 5</b>	
				Sustituye a:	
				Sustituido por:	

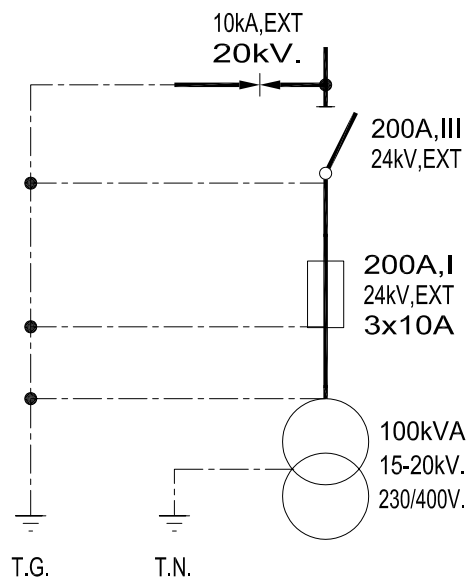

	Fecha	Nombre	Firmas	
Dibujado				
Comprobado				
Segun normas		UNE-DIN		
Escala	<b>ESQUEMA UNIFILAR DE C.T. INTEMPERIE I</b>			<b>N° 6</b>
				Sustituye a:
				Sustituido por:

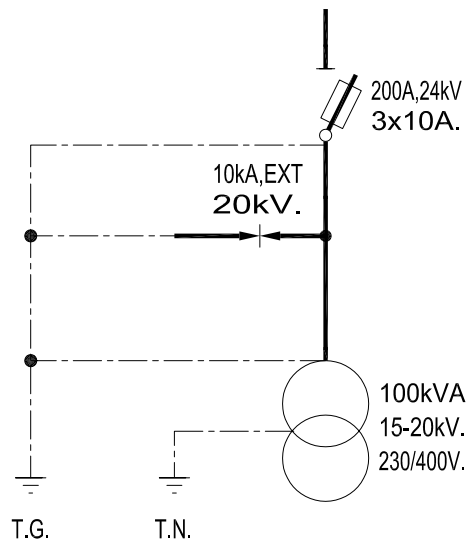


	Fecha	Nombre	Firmas	
Dibujado				
Comprobado				
Segun normas		UNE-DIN		
Escala	<b>ESQUEMA UNIFILAR DE C.T. INTEMPERIE II</b>			<b>N° 7</b>
				Sustituye a:
				Sustituido por:

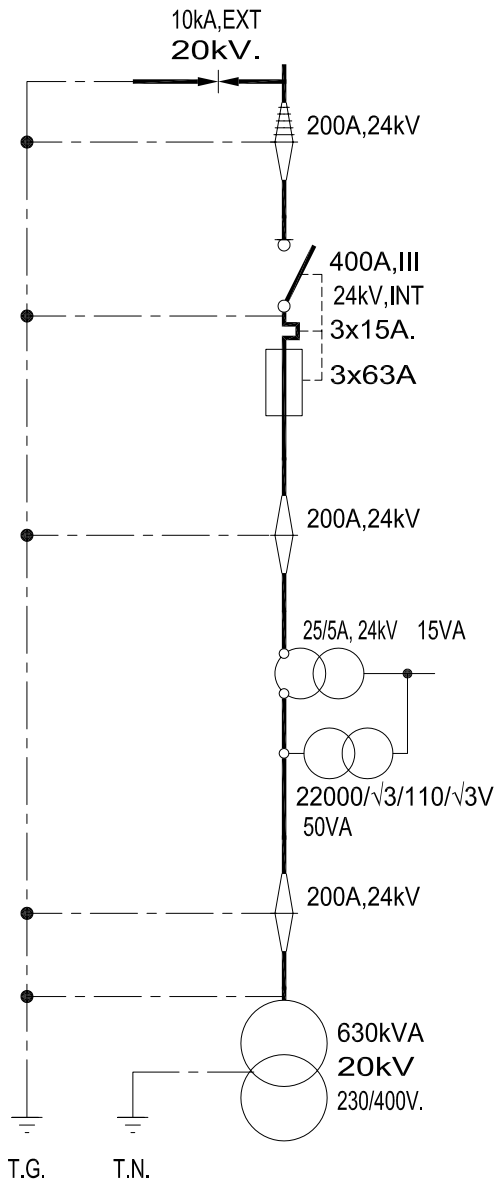

	Fecha	Nombre	Firmas		
Dibujado					
Comprobado					
Segun normas		UNE-DIN			
Escala	<b>ESQUEMA UNIFILAR DE CT CUBIERTO III</b>			<b>N° 8</b>	
				Sustituye a:	
				Sustituido por:	



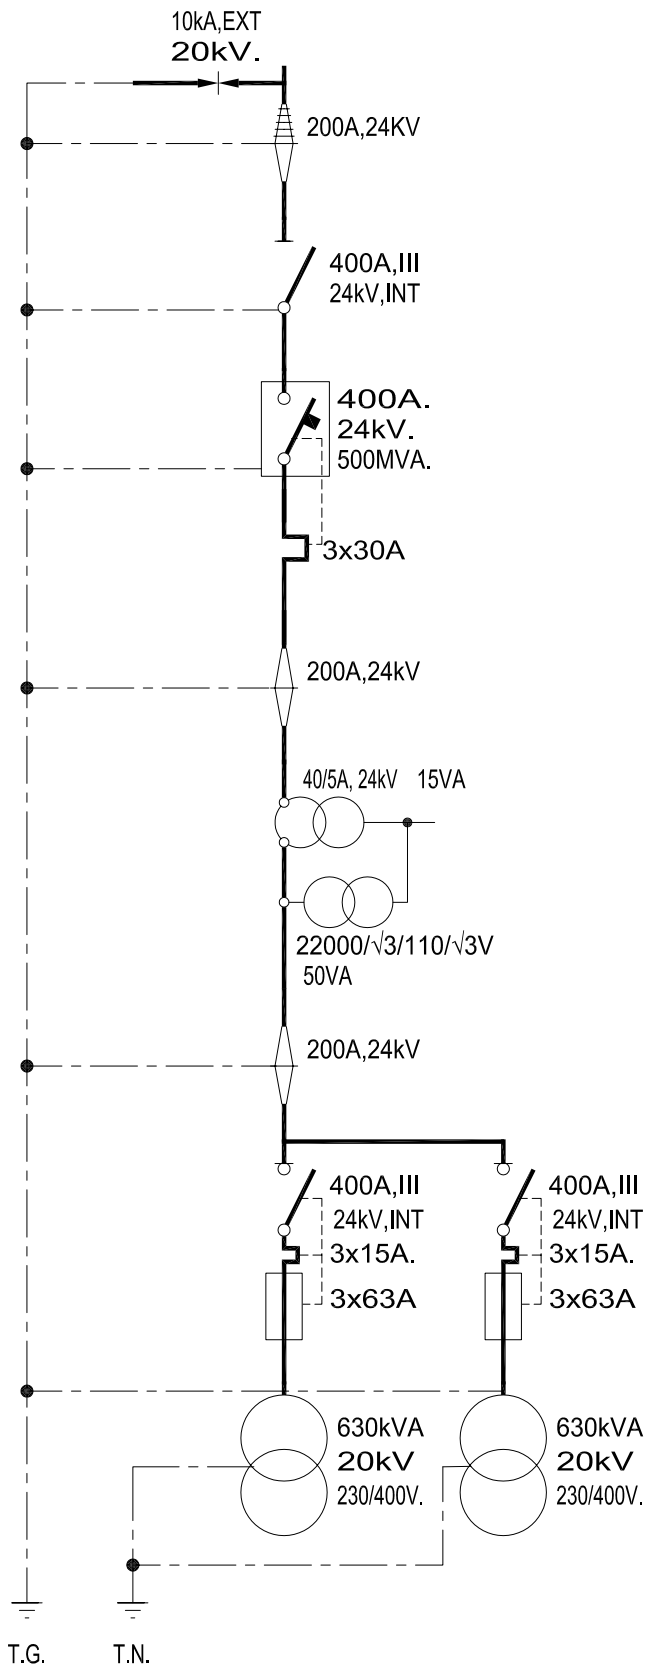

	Fecha	Nombre	Firmas			
Dibujado						
Comprobado						
Segun normas		UNE-DIN				
Escala	<b>ESQUEMA UNIFILAR DE CT CUBIERTO IV</b>			<b>N° 9</b>		
				Sustituye a:		
				Sustituido por:		